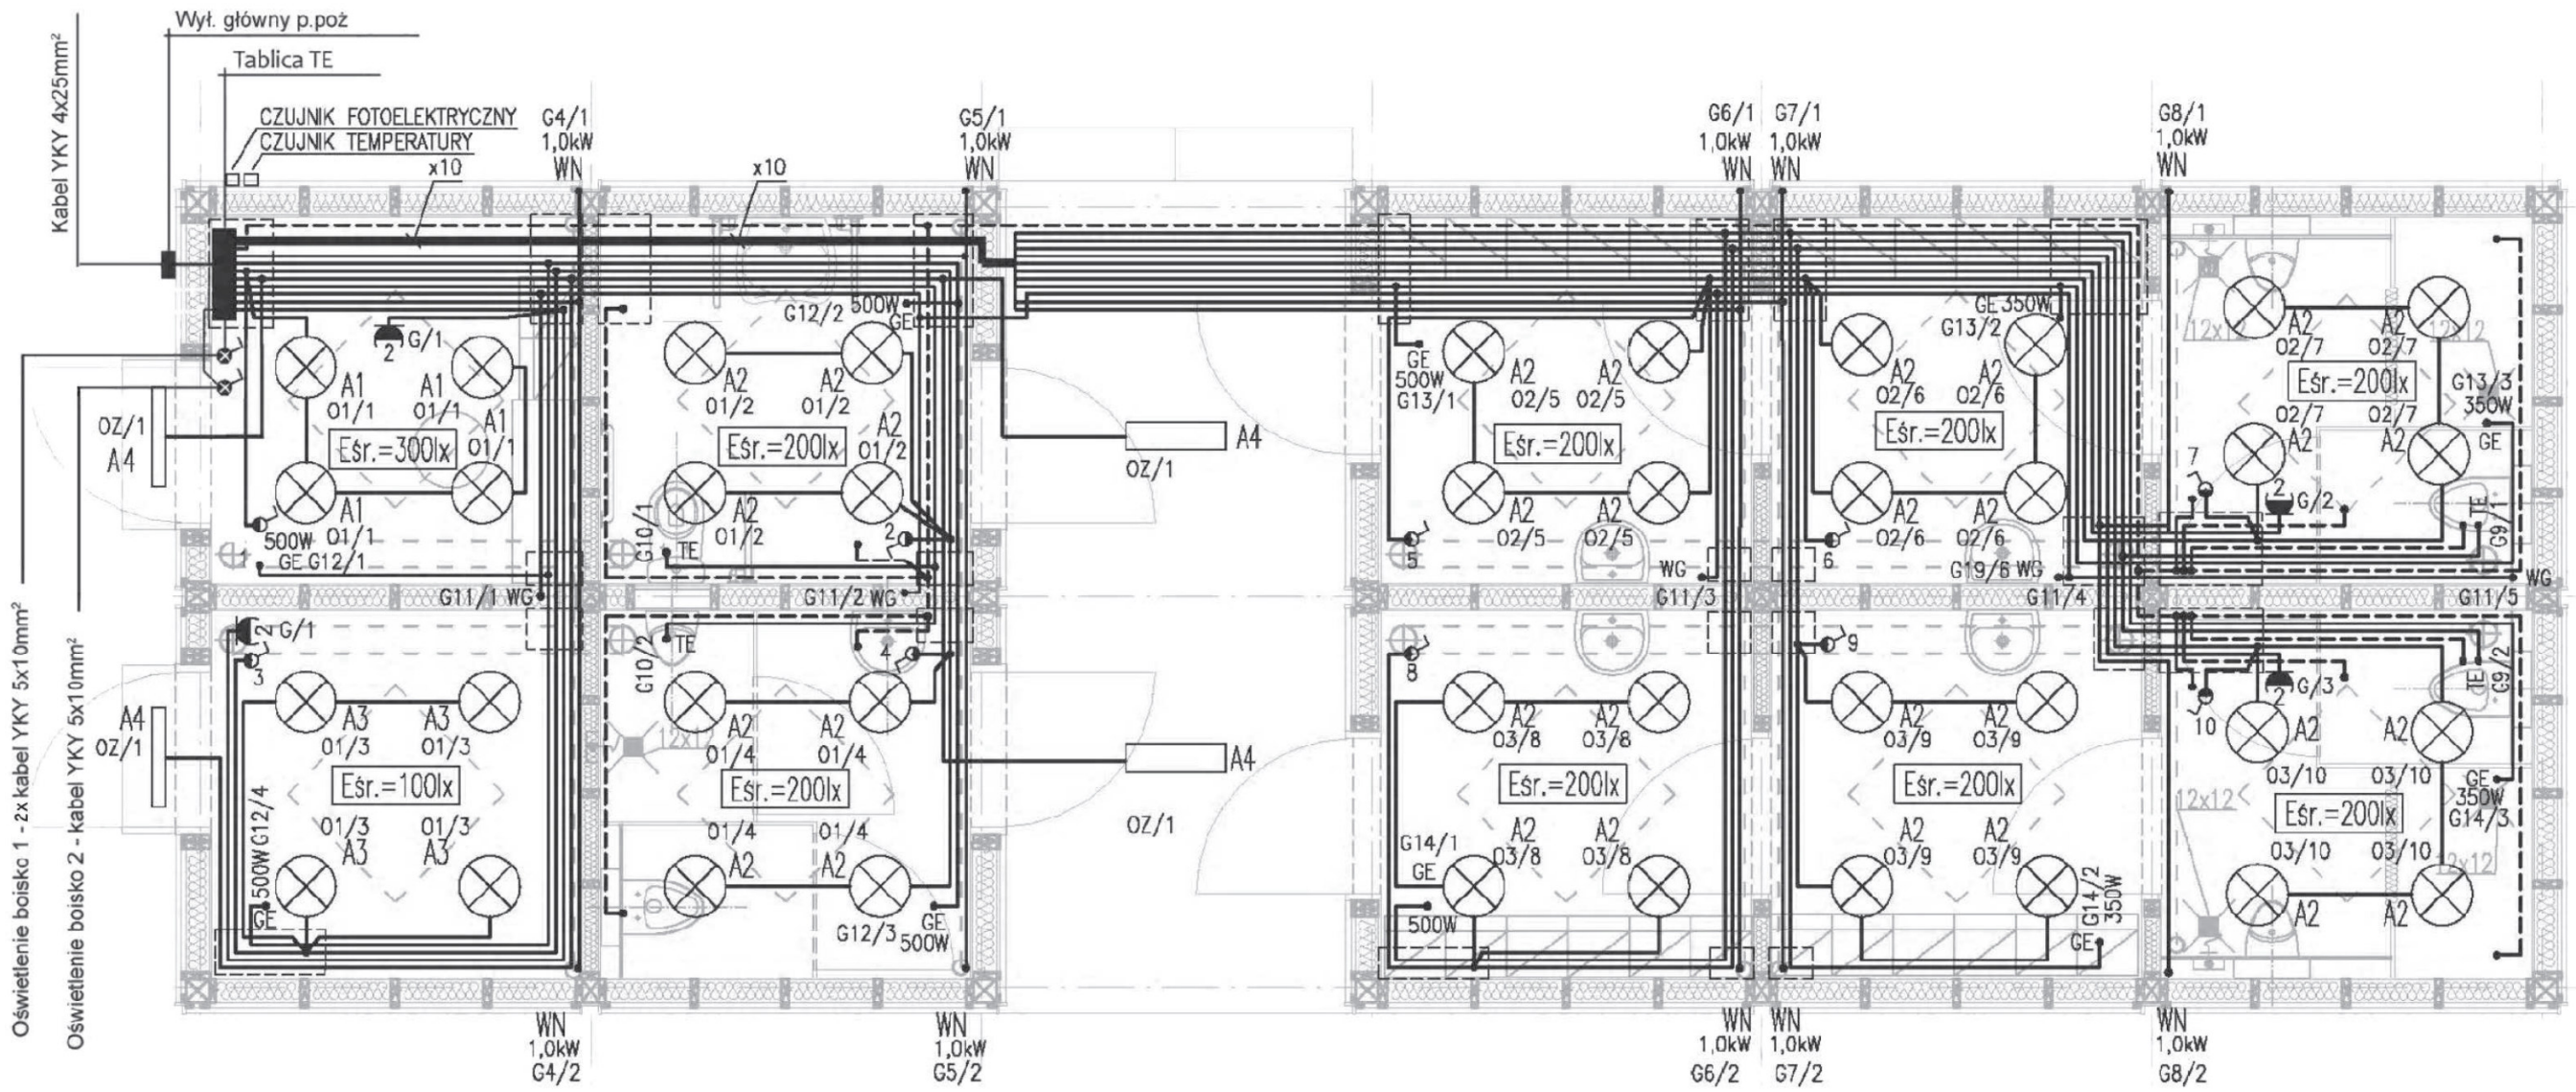

LEGENDA:

- ŁĄCZNIK KRZYWKOWY TYPU ŁK 40
- ŁĄCZNIK 1 BIEG. HERMETYCZNY p/t
- PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY HERMETYCZNY p/t.
- GNIAZDO WTYKOWE 230V, 1–BIEG. PODWÓJNE n/t, HERMETYCZNE
- GNIAZDO WTYKOWE 230V, 1–BIEG. POJEDYNCZE n/t, HERMETYCZNE
- GE — WYPUST ZASILAJĄCY GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO WG. PROJEKTU SANITARNEGO
- TE — WYPUST ZASILAJĄCY TERMY POJEMNOSCIOWEJ WG. PROJEKTU SANITARNEGO
- NE — WYPUST ZASILAJĄCY ZESTAW GRZEWCZO–WENTYLACYJNY WG. PROJEKTU SANITARNEGO
- WG — WYPUST ZASILAJĄCY OGRZEWANY WPUST RYNNOWY.
- OPRAWA FLUORESCENCYJNA DO MONTAŻU NA STROPIE
- OPRAWA FLUORESCENCYJNA DO MONTAŻU NA ŚCIANIE
- SUFITOWY BOX ROZGAŁĘŹNY Z ZACISKAMI ,IP44
- GŁÓWNA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
- TE — TABLICA ROZDZIELCZA
- INSTALACJA 230V UKŁADANA WEWNĄTRZ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH W OSŁONIE RUREK GIETKICH PCV18
- INSTALACJA POŁACZEŃ WYRÓWNAWCZYCH UKŁADANA WEWNĄTRZ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH W OSŁONIE RUREK GIETKICH PCV18

PRZYKŁADOWE OPRAWY OSWIETLENIOWE:

~~A1 – OPRAWA FLUORESCENCYJNA , 2x26W,IP44; KL. OCHR.1~~
~~A2 – OPRAWA FLUORESCENCYJNA , 2x18W,IP44; KL. OCHR.2~~
~~A3 – OPRAWA FLUORESCENCYJNA , 1x18W,IP44; KL. OCHR.1~~
~~A4 – OPRAWA FLUORESCENCYJNA ; 1x18W,IP54; KL. OCHR.1~~

Projektowane oprawy – zamienne
A1–LED, 2400Lm, 23,1W, IP54, 4000°K.
A2–LED, 1800Lm, 17,3W, IP54, 4000°K.
A3–LED, 1200m, 12,5W, IP54, 4000°K.
A4–LED, 2000Lm, 19,7W, IP54, 4000°K.

Tytuł rysunku:	Rzut budynku szatniowego – projektowane urządzenia		
Nr rysunku:	IE–1	Skala:	1:--
Nazwa obiektu budowlanego:	Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym i do piłki nożnej, siatki na piłkochwytach i ogrodzeniu istniejącym wymiana opraw oświetleniowych oraz remont budynku zaplecza sportowego w zakresie opraw oświetleniowych na istniejącym Orliku w Nałęczowie		
Projektował:	mgr inż. Paweł Wojczuk, upr. bud. nr LUB/0131/PWOE/10 do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
Data:	KWIECIEŃ 2024		